

**Arbeitsauftrag:**

Das dargestellte Teilstück einer Gehwegfläche ist fachgerecht herzustellen. Die Pflastersteine sind höhengerecht, ebenflächig und vollfugig ohne jegliche Nachbehandlung, z. B. mit Ramme, Stampfer oder Klopffholz zu fertigen. Die Befestigung ist im Kies- oder Sandbett auszuführen.

Der Außendurchmesser der Schachtabdeckung beträgt 0,72 m.

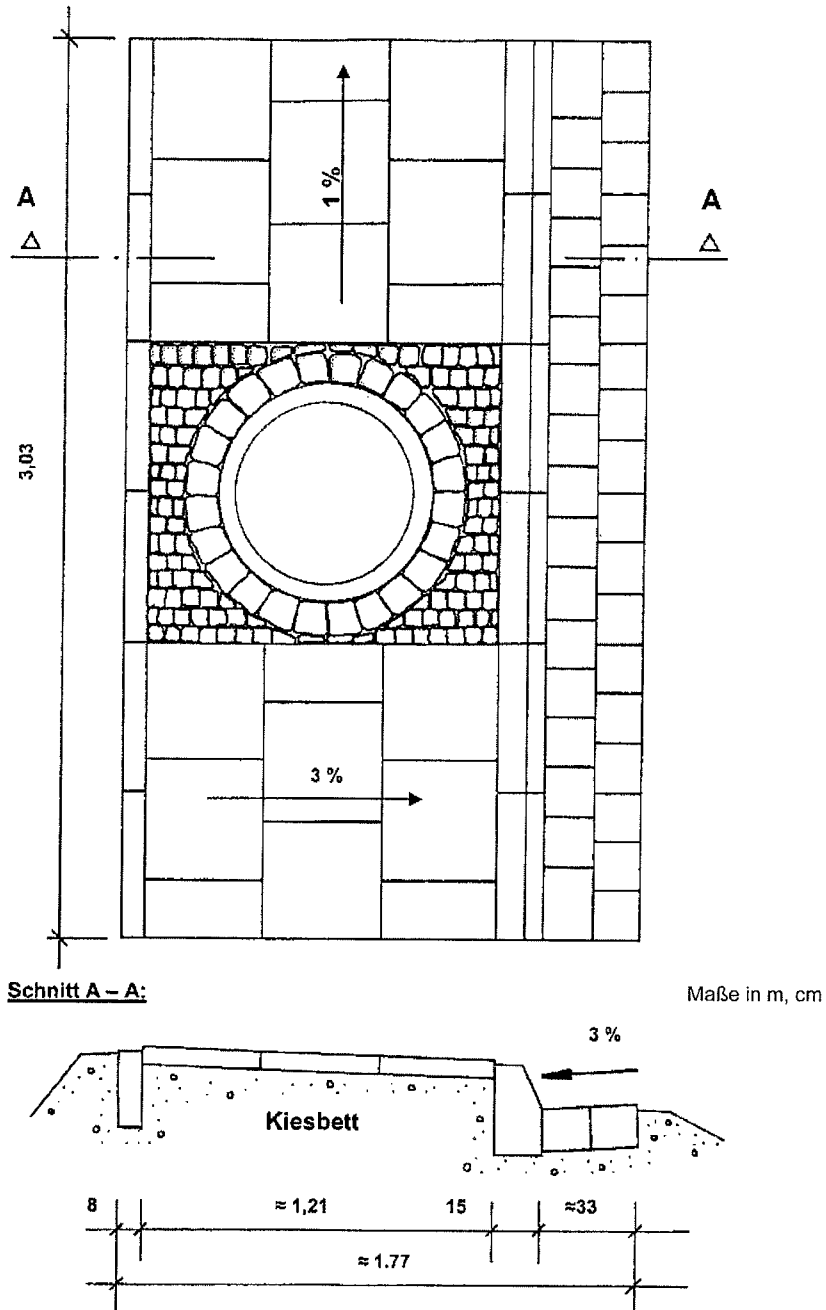


Abb.: 7 - 1    Abmessungen des Gehweges

<b>Projektaufgabe 7:</b>	Herstellen von Verkehrswegen
<b>Teilaufgabe:</b>	7.0
<b>Beruf:</b>	Kanalbauer/-in, 2. Ausbildungsjahr